
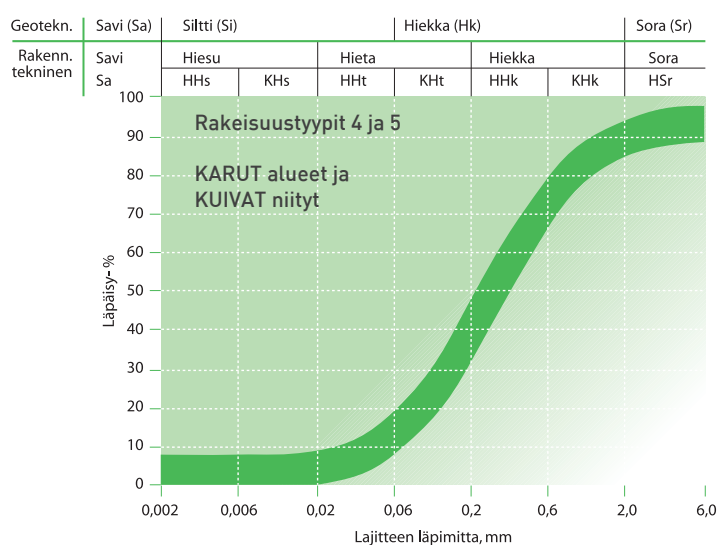
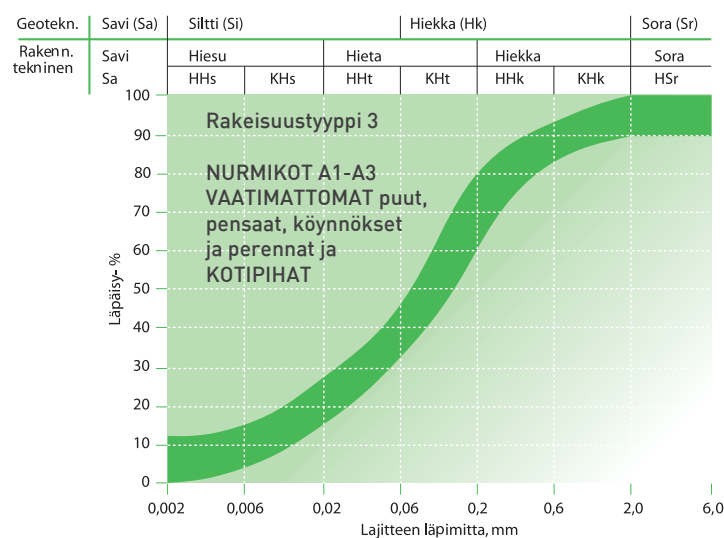
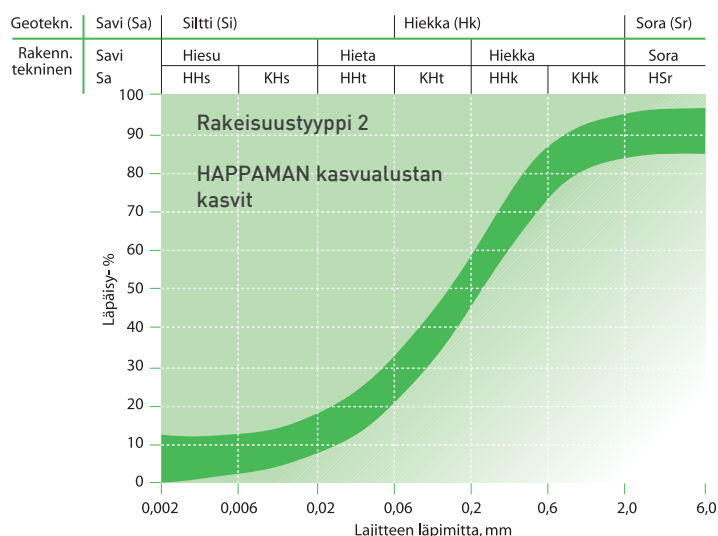


KASVUALUSTAN SUOSITELTAVAT RAKEISUUSKÄYRÄT

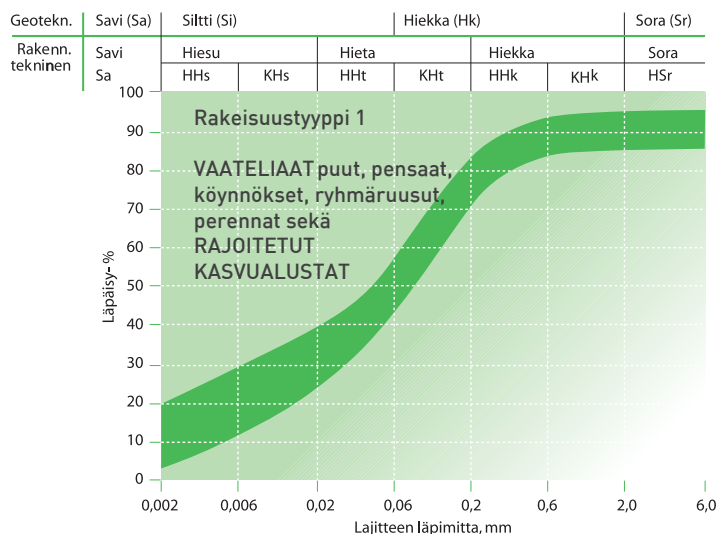

Mekaanisen maa-analyysin tulokset esitetään rakeisuuskäyränä. Käyrää verrataan yllä oleviin ohjearvoalueisiin. Tulospöytä on piirretty kivennäismaalajitteiden painoprosenttien perusteella kumulatiivisena summakäyränä siten, että aloitetaan hienoimman aineksen osuudesta, johon lisätään seuraava kokoluokka jne. Eri kokoluokkien summa on yhteensä 100 prosenttia.

Kasvualustan kivennäisainesaosa saa sisältää 6–20 mm:n rakeita enintään 10 paino-%. Puiden ja pensaiden kasvualustoilla 6–50 mm:n rakeiden osuus voi olla enintään 15 paino-%.

Viherympäristöliiton suositukset kivennäisainesten osuuksille perustuvat ns. pipettimenetelmään (Elonen 1971). Nämä rakeisuuskäyrät sisältävät ainoastaan kasvualustan mineraaliaineksen. Orgaanisen aineksen osuus kasvualustasta ilmoitetaan hehikutushäviönä, painoprosentteina.